



PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Warszawa, 7 marca 2011 r.

CPE - II - 261- 13 /JM/11

### **Wykonawcy ubiegający się o zamówienie**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), na opracowanie graficzne, druk i dystrybucje publikacji, znak CPE - 261- 13 /JM/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu:

#### **Pytanie 1**

Czy podana ilość 100 stron na publikację oznacza ilość stron do druku.  
Jeżeli podana ilość oznacza ilość stron maszynopisu proszę o podanie ilości tabel, wykresów, map jak również wielkości czcionki (jeżeli są co do jej wielkości szczególne wymagania) pozwoli to na obliczenie faktycznej ilości stron do druku.

#### **Odpowiedź**

W punkcie 1 podana ilość stron publikacji oznacza ilość stron do druku.

#### **Pytanie 2**

Ad. a) poproszę o potwierdzenie czy 200 str. to ilość stron do druku, oraz czy materiał będzie przekazany w formie gotowej do druku.

#### **Odpowiedź**

W punkcie 2 ad a) podana ilość stron oznacza ilość stron do druku. Zamawiający informuje, iż w tej części zamówienia przekaze Wykonawcy materiał w formie gotowej do druku.

#### **Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie czy 100 str. to ilość stron do druku, oraz czy materiał będzie przekazany w formie gotowej do druku.

### Odpowiedź


W punkcie 3 podana ilość stron publikacji oznacza ilość stron do druku. Zamawiający informuje, iż w tej części zamówienia Zamawiający przekaze Wykonawcy materiały w formie gotowej do druku.

### Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie, która informacja jest właściwa 4 linie łamane (co daje 10 str.) czy 16 stron.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż informacja zawarta w załączniku nr 8 do SIWZ jest pełna i prawdziwa. Ulotka musi mieć 4 linie łamane co daje łącznie 16 stron. Wizualizacja poniżej

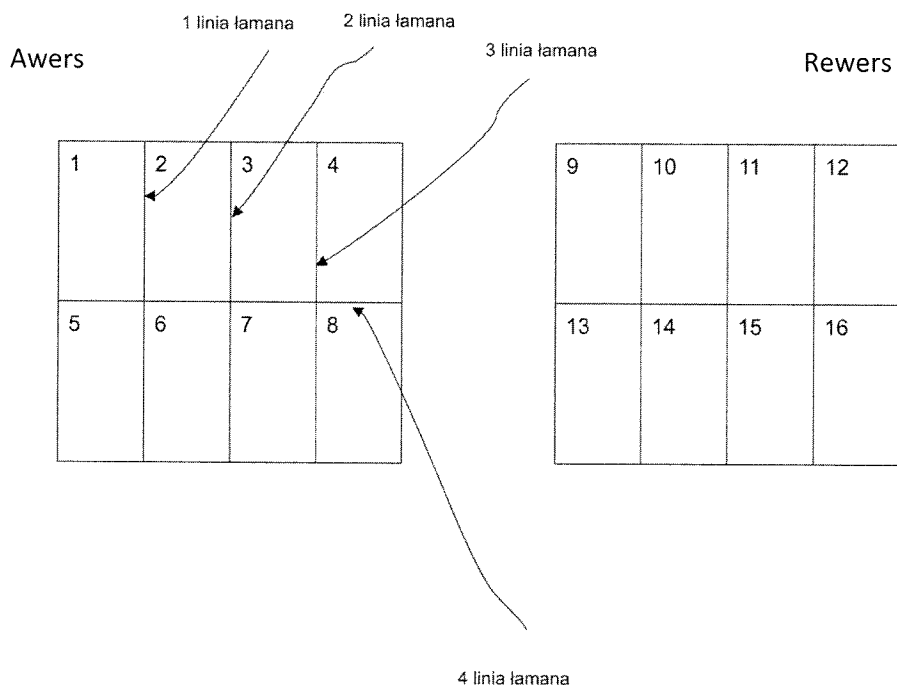

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W części dotyczącej załącznika nr 8 do SIWZ, w pkt. 2 Ad.a)

Było:

Szczegółowe parametry techniczne publikacji, format, nakład, itp. określone są w poniższej tabeli.

Liczba stron<sup>1</sup> Ok. 200 stron na publikację

Jest:


Szczegółowe parametry techniczne publikacji, format, nakład, itp. określone są w poniższej tabeli.

Liczba stron<sup>2</sup> Ok. 140 stron na publikację

Zamawiający informuje ponadto, iż omyłkowo zamieniono terminy wykonania zamówienia dla części I i II w rozdz. III SIWZ.

Zgodnie z załącznikiem 5 dla części I termin wynosi 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy plików \*pdf w rozdzielczości drukarskiej.

Natomiast zgodnie z załącznikiem 8 dla części II termin wynosi 14 dni od akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji publikacji.

Z up. Dyrektora  
  
Łukasz Dmowski  
KACZELNIK  
WYDZIAŁU KADR I ADMINISTRACJI  
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

---

<sup>1</sup> Ilość stron publikacji została podana dla znormalizowanego maszynopisu - 1800 znaków na stronę w tym spacje i znaki interpunkcyjne

<sup>2</sup> Ilość stron publikacji została podana dla znormalizowanego maszynopisu - 1800 znaków na stronę w tym spacje i znaki interpunkcyjne